



Pnömatik Pistonlu Valfler Açık - Kapalı Kontrol


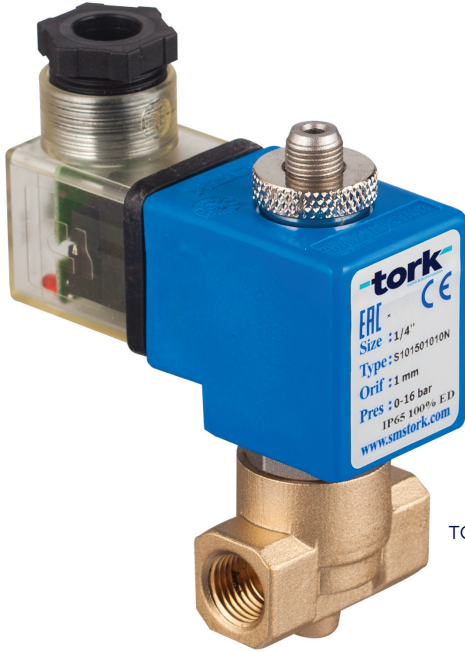


TORK Solenoid Vana
S1015 1/4" - 3/2"

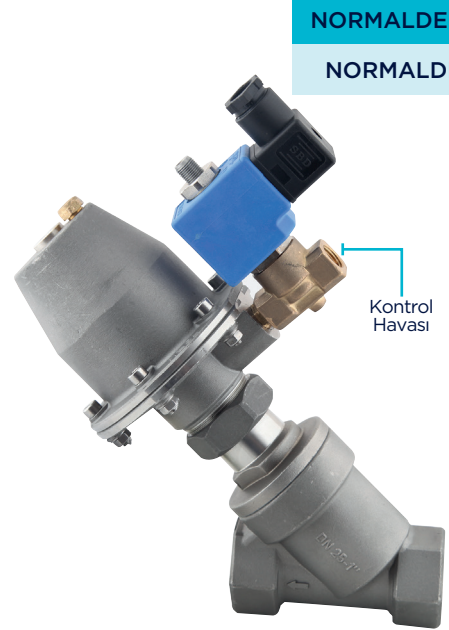

NORMALDE KAPALI

NORMALDE AÇIK

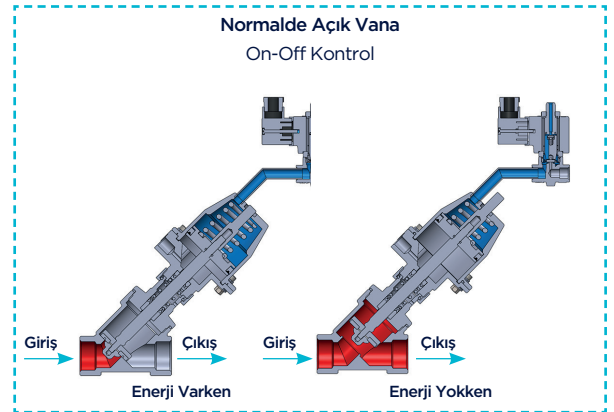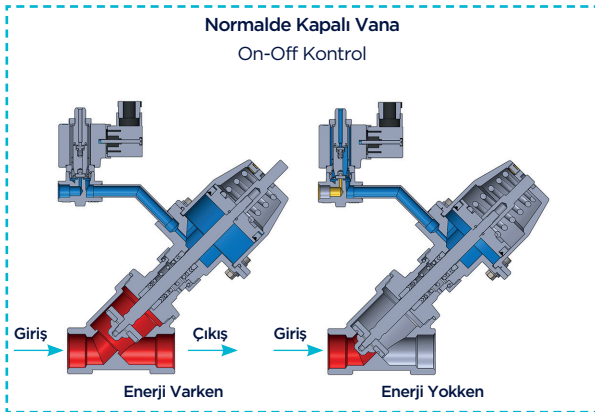

Açık - Kapalı Kontrol

TORK Pnömatik Piston Vanalar, on-off kontrol için gerekli olanlar;

- a) 1/4" - 3/2 yollu solenoid vana
- b) 6 bar filtre edilmiş basmıgh hava

Vana Normalde Kapalı pozisyonda akışkan geçmesine müsade etmez. Vananın aktüatörü üzerine bağlanan 1/4" -3/2 solenoid vana, 6 bar basınçlı hava ile beslenir (Şekil 1). Solenoid vananın bobinine elektrik enerjisi verildiğinde basınçlı hava, aktüatörün içine girer ve vanayı Normalde Açık pozisyonuna getirir (Şekil 2).

Bobin üzerinden enerji kesilince, valf ilk pozisyonuna geri döner. Normalde Kapalı (Şekil 1) Şekil 3'de Normalde Açık vana çalışması görülmektedir. Vana ilk pozisyonda açık olduğundan akışkanın geçmesine müsade eder. Bobin enerjilenir ve valf kapanır (Şekil 4). Elektrik enerjisi kesilince vana Şekil3'deki pozisyona döner.

Bağlantı Ölçüsü	Yol	Çalışma Basıncı	Valf Tipi/ Sipariş No	Bobin Voltajı ve Tipi
G"		bar	S1015	
1/4"	3/2	0-8	S1015.01	Özel Bobin Voltajı

* Siparişte valf ve bobin tipini belirtiniz.

* Tablolardaki maksimum çalışma basıncı 6 barlık pilot basıncına göre verilmiştir.